


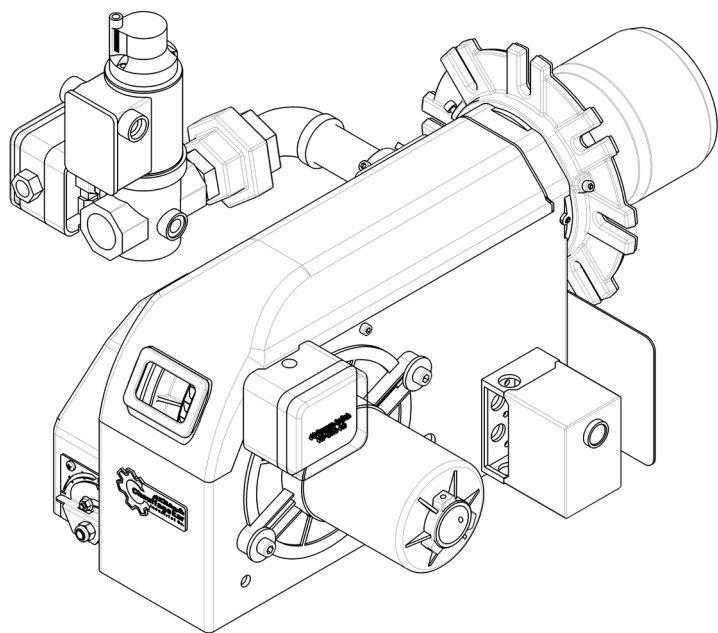

جدول تطبیق دیگ و مشعل شرکت صنعتی شوفاژکار

مشعل	ظرفیت حرارتی kcal/hr	نام مدل	
---	33.500	S200-4	سویر 200 200+
CKI-G65	42.000	S200-5	
CKI-G65	50.000	S200-6	
CKI-G65	59.000	S200-7	
CKI-G85	67.500	S200-8	

CKI-G65	43.700	S300-5	سویر 300
CKI-G65	53.600	S300-6	
CKI-G85	63.400	S300-7	
CKI-G85	73.300	S300-8	
CKI-G120	83.100	S300-9	

CKI-G120	118.700	S400-5	سویر 400
CKI-G180	146.200	S400-6	
CKI-G180	174.500	S400-7	
CKI-G260	202.100	S400-8	
CKI-G260	229.600	S400-9	
CKI-G260	258.000	S400-10	
CKI-G350/C2S	285.500	S400-11	
CKI-G350/C2S	313.800	S400-12	

CKI-G120	139.000	S500-5	سویر 500 500+
CKI-G180	185.000	S500-6	
CKI-G260	225.000	S500-7	
CKI-G260	265.000	S500-8	
CKI-G380/2S	304.000	S500-9	

CKI-G65	43.000	300-5	سویر 300
CKI-G65	51.500	300-6	
CKI-G85	61.000	300-7	
CKI-G85	70.000	300-8	
CKI-G120	79.000	300-9	
CKI-G120	89.000	300-10	

CKI-G120	91.000	400-7	سویر 400
CKI-G180	113.000	400-8	
CKI-G180	134.000	400-9	
CKI-G180	156.000	400-10	
CKI-G260	177.000	400-11	
CKI-G260	199.000	400-12	
CKI-G260	221.000	400-13	

مشعل	ظرفیت حرارتی kcal/hr	نام مدل	
CKI-G260	243.000	turbo-8	توربو
CKI-G350/C2S	289.000	turbo-9	
CKI-G380/2S	334.000	turbo-10	
CKI-G500	379.000	turbo-11	
CKI-G500	426.000	turbo-12	
CKI-G600	461.000	turbo-13	
CKI-G600	515.000	turbo-14	
CKI-G600	560.000	turbo-15	

CKI-G600	494.000	1300-7	سویر هیت استان 1300
CKI-G600	556.000	1300-8	
CKI-G800/2S	617.000	1300-9	
CKI-G800/2S	679.000	1300-10	
CKI-G1000/2S	742.000	1300-11	
CKI-G1000/2S	803.000	1300-12	
CKI-G1000/2S	865.000	1300-13	

مشعل	ظرفیت حرارتی kcal/hr	نام مدل	
CKI-G65	43.700	آذرخش 5	آذرخش
CKI-G85	63.400	آذرخش 7	
CKI-G120	83.200	آذرخش 9	

CKI-G65	30.960	هورخش 4	هورخش
CKI-G65	38.700	هورخش 5	

CKI-G120	120.000	رعد 5	رعد
CKI-G180	148.000	رعد 6	

CKI-G120	83.100	آکوانک 85	آکوانک
CKI-G180	146.000	آکوانک 150	

۱. نکات کلی و عمومی

محتویات کارتن بسته بندی

- مشعل شوفازکار مدل CKI-G180 و CKI-G260
- فلنج چدنی به همراه پیچ آلنی M5X20
- واشر نسوز فلنج مشعلگیر
- پیچ سر شش گوش M10X40
- مهره M10
- واشر تخت 10
- دفترچه راهنمای نصب مشعل
- برگه گارانتی

نکات اولیه

- قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را بطور کامل مطالعه فرمایید.
- قبل از اقدام به خرید از انطباق مشعل با دیگ یا کوره مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.
- قبل از نصب مشعل از مناسب بودن دودکش از نظر قطر، ارتفاع و تمیز بودن دیگ و دودکش اطمینان حاصل فرمایید. روش محاسبه قطر و ارتفاع دودکش در کاتالوگ های دیگ تشریح شده است.
- هر مشعل باید دودکش مستقل داشته باشد و روی انتهای دودکش در پشت بام بایستی کلاهک H نصب گردد.
- محل نصب مشعل بایستی در محیط زندگی انسان ها بوده یا به آن ارتباط داشته باشد. همچنین بایستی دریچه یا راهگای همواره باز موجود باشد که هوای تازه برای مصرف مشعل باندازه کافی تامین شود.
- لوله کشی گاز مشعل بایستی مطابق مقررات ملی انجام شده باشد و قبل از مشعل

بایستی به ترتیب شیر ربع گرد دستی، فیلتر گاز، گاورنر تثبیت کننده فشار گاز و گیج فشار 50 میلی بار نصب شود.

- بین فلنج مشعل و دیگ حتماً بایستی واشر نسوز قرار بگیرد.
- در مسیر فاز مشعل بایستی به ترتیب کلید مینیاتوری 6 آمپر، ترموستات تنظیم دما یا کنترلر الکترونیکی و ترموستات حد 95 درجه (که هر دو به نحو مناسبی روی دیگ قرار گرفته باشند) نصب شوند.
- نصب سیم ارت الزامی است و در صورت عدم اتصال سیم ارت با مقاومت کم، احتمال ریست کردن مشعل وجود دارد.
- فاز و نول شبکه بایستی به فاز و نول مشعل متصل شود و در صورت اتصال برعکس، مشعل چند ثانیه بعد از تشکیل شعله ریست خواهد نمود.
- قبل از هرگونه تعمیرات بایستی شیر گاز و کلید برق تغذیه مشعل قطع گردد. مشعل دارای قطعات گردنده بوده و با وصل بودن برق امکان راه اندازی غیر مترقبه را دارد.
- دیگ و مشعل بایستی هردو بصورت تراز نصب شوند.
- نصب مشعل در فضای باز و در معرض باد و باران و نور خورشید ممنوع است.
- از قرار دادن هرگونه مواد قابل اشتعال در محیط موتورخانه جداً خودداری کنید.
- هنگام استشمام بوی گاز در موتورخانه سریعاً شیر اصلی گاز را ببندید. درب و پنجره های موتورخانه را باز نموده و از روشن و خاموش کردن هر نوع کلید برق و وسیله برقی و تلفن موبایل خودداری کنید.
- موتورخانه بایستی مجهز به کپسول اطفاء حریق خشک و قابل دسترس باشد.
- نصب، راه اندازی، تنظیم و تعمیر مشعل بایستی صرفاً توسط اشخاص متخصص صورت پذیرد.
- این دستورالعمل بایستی در محل موتورخانه نگهداری گردد.

۲. سرویس دوره ای مشعل


هر سال یا هر 3000 ساعت کارکرد بایستی کنترل های ذیل روی مشعل صورت پذیرد:

- کنترل نشتی گاز
- کنترل فشار ورودی گاز به مشعل
- کنترل محکم بودن ترمینال های الکتریکی و سیمها
- کنترل تمیز بودن الکترودها و شعله پخش کن
- کنترل تمیز بودن پروانه از گرد و غبار که باعث نابالانسی آن می شود.
- کنترل تمیز بودن فیلتر گاز و تعویض آن در شرایطی که افت فشار بیش از 10 میلی بار ایجاد کند.



شرکتهای معتبر سازنده قطعات مشعل توصیه می کنند که با توجه به فوق ایمنی بودن مشعل، قطعات شیر گاز، رله، الکترودهای یون و جرقه و پرشر سوییچهای گاز و هوا هر ده سال یا 250000 استارت تعویض شوند.

۳. دیاگرام محدوده عملکرد مشعل

مشعل CKI-G260 و CKI-G180 در فشارهایی که در محدوده محصور در منحنی ذیل قرار گیرد عملکرد مناسبی دارد. این فشار وابسته به قطر، ارتفاع و دمای دودکش نحوه طراحی کانالهای دیگ، مشخصات و تنظیمات مشعل میباشد و در نهایت بیانگر این است که این مشعل را در این دیگ و دودکش با تنظیم دقیق می توان در نقطه کاری بهینه خود قرار دارد یا خیر

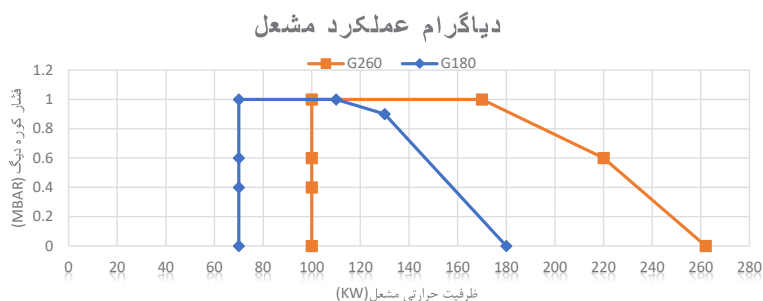

۴. ابعاد مشعل

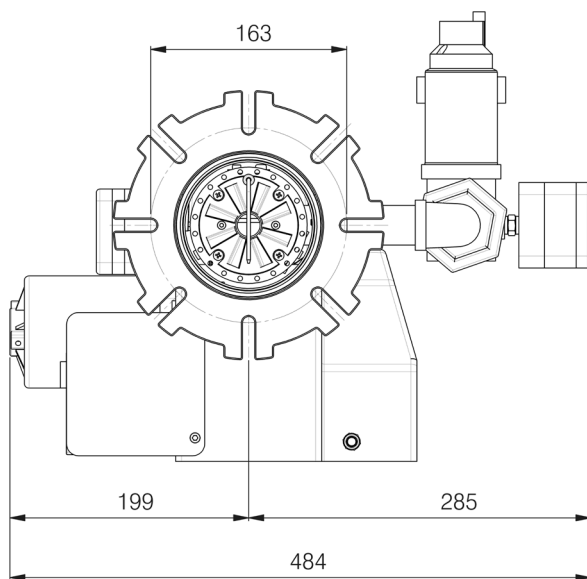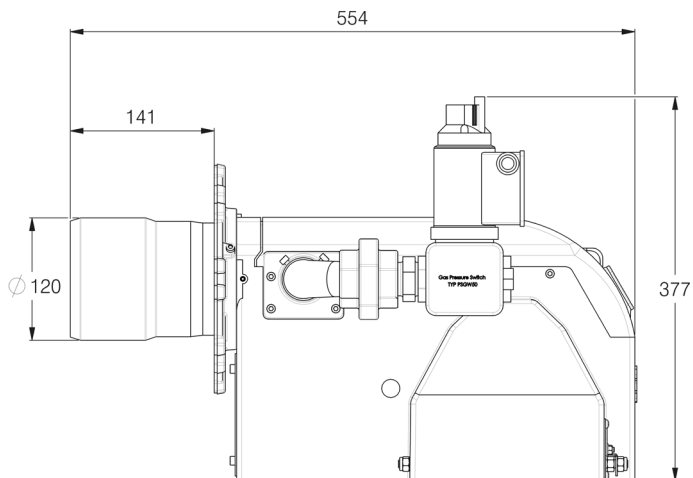


۵. مشخصات مشعل


مدل مشعل		CKI-G180	CKI-G260
ظرفیت حداقل	kw	70	100
ظرفیت حداکثر	kw	180	262
نوع گاز و محدوده ارزش حرارتی	Kcal/m ³	Natural Gas/ 7900-9450	
فشار گاز متناسب	mbar	18-40	
ولتاژ و فرکانس کاری	V-Hz	220-50	
دور موتور	rpm	2800	
حداکثر مصرف گاز	m ³ /h	19	28

۶. نحوه نصب مشعل بروی دیگ

مطابق شکل مشعل توسط فلنج چدنی قابل نصب بر روی دیگ های چدنی، فولادی و انواع کوره ها که متناسب با ظرفیت مشعل توسط پیچ و مهره به همراه واشر نسوز نصب می شود، سپس گلویی مشعل داخل فلنج قرار گرفته و توسط پیچ های نگهدارنده آلنی M5X20 بسته شده و مشعل را بطور افقی و ثابت نگه می دارد

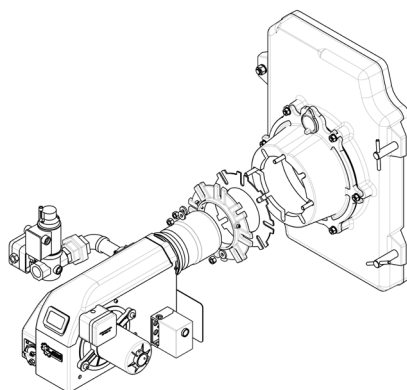

۷. معرفی اجزا مشعل

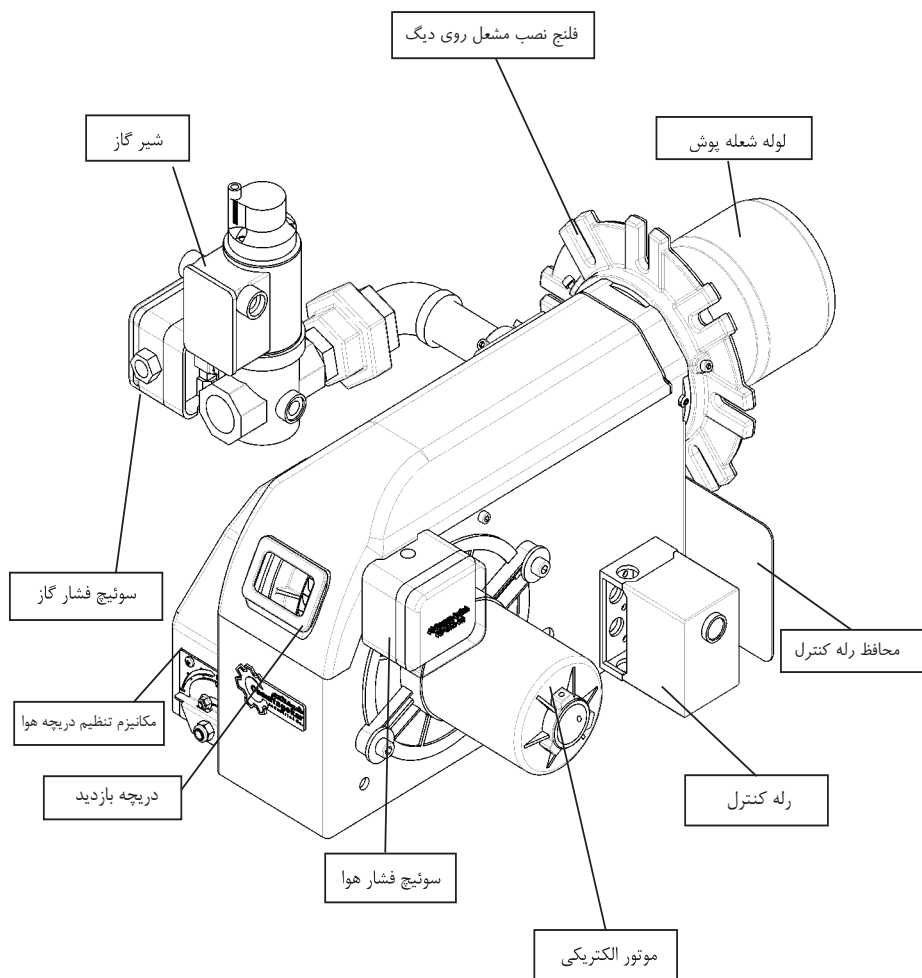

۸. سیستم کنترل و ایمنی مشعل

PH: فاز ورودی

HS: کلید برق اصلی بویلر یا مشعل

GW: سوئیچ کنترل فشار گاز

ST: ترموستات حد

RT: ترمستات اصلی کنترل دیگ

LW: سوئیچ ایمنی فشار هوا

V1: شیر گاز تدریجی مرحله ۱

V2: شیر گاز تدریجی مرحله ۲


M: موتور فن

Z: ترانس جرقه

IS: الکتروود تشخیص شعله

SA: لامپ سیگنال عیب خارجی در صورت نصب

N: سیم نول

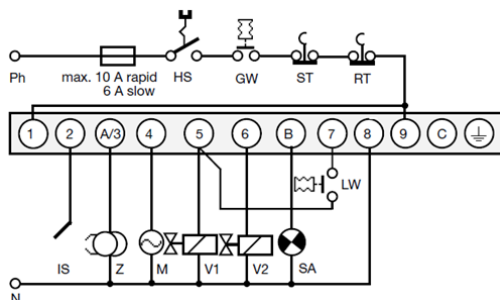

رله کنترل G790 جهت کنترل مشعلهای گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود. این کنترلر کاملاً الکترونیکی است و یک LED راهنما، دکمه ریست و پیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.

اطلاعات فنی: ولتاژ منبع: 220 ولت (180 تا 250 ولت)

استاندارد عایقی: IP44	فیوز: 10 آمپر سریع یا 6 آمپر کند
زمان جرقه زنی اولیه: 3 ثانیه	توان مصرفی: 3 ولت آمپر
زمان تاخیر بازگشت به تنظیمات اولیه پس از خاموش شدن: 2 ثانیه	حداکثر جریان هر پایه: 4 آمپر
دمای مجاز پیرامون رله: 10- درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد	حداکثر مجموع جریان خروجی: 6 آمپر
وزن خالص: 180 گرم	زمان تخلیه اولیه: تقریباً 40 ثانیه

نکات مهم سیم کشی مشعل

قبل از راه اندازی یا هنگام تعمیرات، سیم کشی مشعل باید به دقت بررسی شود. وجود ایراد یا اشتباه در سیم کشی و سیم بندی می تواند خطرناک باشد و صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. دقت شود که در صورتی که رله کنترلر G790 جایگزین رله دیگری غیر از G790 می شود ممکن است لازم شود سیم بندی تغییر کند. هنگام به کار بردن کنترلر باید پیچ اتصال محکم شده باشد تا از اتصال کامل کنترلر G790 به پایه رله اطمینان حاصل شود. وجود فیوز مناسب مطابق با مشخصات فنی کنترلر الزامی است. ضمناً فیوزهای اصلی باید به گونه ای انتخاب شوند که قبل از رسیدن جریان به مقادیر نامی موجود در مشخصات فنی رله، عمل کنند و برق را قطع نمایند. در غیر اینصورت در زمان رخداد اتصال کوتاه در هر قسمت از تجهیزات مشعل، ممکن است صدمات بسیار شدیدی به کنترلر، قطعات مشعل یا کاربر وارد شود. به دلایل ایمنی، هر کنترلر G790 باید حداقل یک بار در هر 24 ساعت خاموش شود. برای نصب و یا برداشتن رله کنترلر G790 باید حتماً سوئیچ اصلی برق قطع باشد و مشعل از سیستم تغذیه جدا باشد. رله کنترلر G790 یک وسیله الکترونیکی دقیق و با ایمنی بالاست و برای ایمنی مشعل و سیستم کاربری آن ساخته شده است. لطفاً از بازکردن یا تعمیر آن اکیداً خودداری فرمایید.

آزمایش عملکرد رله

در صورت باز و بسته کردن کنترلر یا تعمیرات مشعل، قبل از به کارگیری معمول کنترلر، اقدامات زیر باید توسط سرویسکار مجرب مشعل، انجام شود. ابتدا کلیه اتصالات را از نظر نشستی، سیم بندی، استحکام و عدم لرزش بررسی نمایید.

در هنگام انجام آزمون کلیه اقدامات و پیشگیری های مرتبط با ایمنی باید انجام شود. قبل انجام هر یک از آزمون های زیر باید تغذیه برق و سوخت مشعل متصل شود و بعد از آزمون قطع گردد.

آزمون اول: شیر اصلی گاز را باز نمایید و مشعل را راه اندازی کنید تا شعله برقرار شود.

پس از طی چند لحظه از کار مشعل، شیرسوخت را مجدداً ببندید مشعل خاموش می شود.

آزمون دوم: در حالت کارکرد مشعل و برقراری شعله، سیگنال پرشر هوا به رله را قطع

نمایید. یا ولوم تنظیم آنرا زیاد کنید تا قطع شود، کنترلر به فاز خطا می رود

آزمون سوم: ابتدا پین 2 را به بدنه مشعل متصل کنید و سپس برق را وصل کنید کنترلر

سریعا به فاز خطا می رود

آزمون چهارم: برق مشعل را وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان

اطمینان سیم پین 2 را قطع کنید کنترلر سریعا به فاز خطا می رود.

آزمون پنجم: کنترلر را به برق وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان


اطمینان سیم پین 2 را به بدنه مشعل اتصال دهید کنترلر به فاز خطا می رود.

سوییچهای کنترل فشار هوا و گاز


کلیدهای کنترل فشار گاز و هوا برای اطمینان از وجود شرایط مناسب برای احتراق کامل در نظر گرفته شده اند بنحوی که در صورت کمتر بودن فشار گاز یا هوا برای تشکیل ایمن و پایدار شعله، اجازه عملکرد به مشعل داده نمی شود. مشخصات سوییچ های فشار در

جدول ذیل دیده می شود.

کد فنی	بازه فشار قابل تنظیم (mbar)	اختلاف فشار قطع و وصل (mbar)	درجه حفاظت
GW 3A4	0.4-3	$0.1 \leq \Delta p \leq 0.3$	IP 54
GW 50A4	2.5-50	$\Delta p \leq 0.75$	IP 54

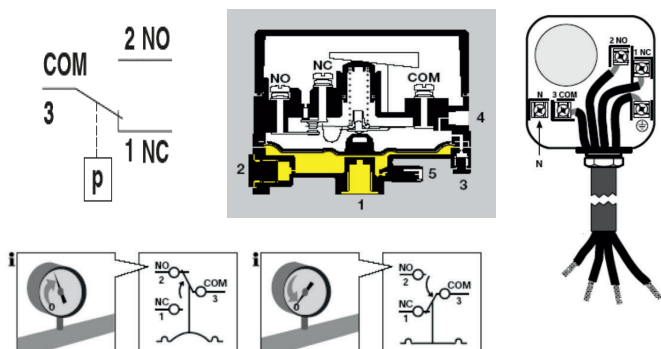

برای رله کنترل این مشعل از پایه‌های NO و COM و ارت استفاده می‌شود. لطفاً از دست زدن به پیچ لاک خورده (خصوصاً پیچ‌های آلن تنظیم کننده عملکرد) اکیداً خودداری کنید. زیرا هرگونه دستکاری پیچ‌های مذکور به منزله به هم خوردن نقاط عملکرد در نظر گرفته شده سوییچ می‌باشد. قبل از روشن کردن مشعل گازسوز دمنده دار باید از بالانس بودن کلیه قطعات موتور مشعل همچنین مجموعه فن و موتور مطمئن شوید. وجود لرزش موجب اخلال در عملکرد سوییچ خواهد شد. این امر خصوصاً در سوییچ‌های کم فشارتر بیشتر رخ می‌دهد مانند سوییچ مدل GW3 A4 (سوییچ هوا). تداوم این وضعیت می‌تواند موجب خال زدن کنتاکت‌های میکروسوئیچ شود.




برخی از دلایل ایجاد لرزش در حین کار مشعل گازی دمنده دار عبارتست از لق بودن یک یا چند قطعه از موتور مشعل و اتصالات آن (مخصوصاً قطعات متحرک) مانند بلبرینگ - شفت - مجموعه کامل داکت فن - پره‌های فن شکسته شدن و افتادن بخشی از قطعه متحرک، جرم گرفتگی (رسوب غبار) نامتقارن بر روی فن. (معمولاً آن نیمه فن که به سمت ورودی هوا قرار دارد نسبت به نیمه دیگر جرم بیشتری می‌گیرد). در واقع شرط لازم بالانس بودن یعنی تقارن توزیع جرم در مجموعه دارای حرکت دورانی، از بین می‌رود. تنظیم کلیدهای فشار هوا و گاز در بخش تنظیم مشعل تشریح شده است

پایش شعله



پایش شعله در این مشعل از طریق خواص تفکیک یون‌ها در شعله صورت می‌پذیرد. در هنگام برقراری شعله اگر الکتروود یون به خوبی در داخل شعله قرار داشته باشد و مدار آن کامل باشد جریان ضعیفی در حد 10-1 میکروآمپر در این مسیر برقرار می‌گردد که با

آمپر متر قابل اندازه گیری می باشد. ضعیف بودن اتصالات یا از شعله بیرون ماندن الکتروود بسرعت باعث قطع جریان و ریست کردن رله خواهد شد




۹. شیر گاز

شیر گاز در هنگام باز شدن بتدریج و به آرامی باز شده که سرعت باز شدن آن قابل تنظیم است. ولی در هنگام بسته شدن بصورت دفعی و سریع بسته می شود. دبی گاز اصلی با نیم دور چرخش از زیر توسط آچار آلن نمره 6 تنظیم می شود. با چرخاندن هم جهت با عقربه ساعت دبی گاز کم و بالعکس زیاد می شود.




تنظیم سرعت باز شدن شیر با حداکثر 3 دور قابل تنظیم است با چرخاندن آن در خلاف عقربه های ساعت سرعت باز شدن افزایش می یابد.



دبی گاز عبوری از شیر که ظرفیت مشعل را مشخص می کند متناسب با اختلاف فشار دو طرف شیر است که از منحنی ذیل می توان آنرا بدست آورد. (این مشعل دارای 2 شیر

گاز است که شیر گاز VG 15 در شعله پایین عمل نموده و در شعله بالا این شیر به همراه شیر VG 25 همزمان عمل می کنند)

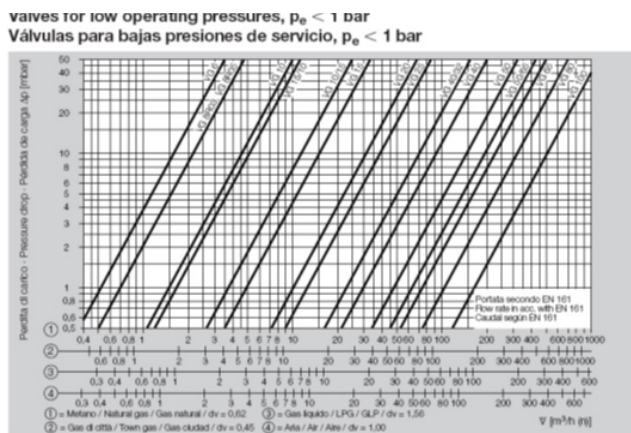

۱۰. تنظیم مشعل پس از نصب آن روی دیگ

الف- تنظیم ظرفیت مشعل متناسب با ظرفیت دیگ

با توجه به اینکه توان این مشعل ها از 70 تا 180 کیلووات برای G180 و 100 تا 260 کیلووات برای G260 می باشد، می تواند با توجه به توان دیگ تنظیم شود مراحل ذیل را انجام دهید:

۱. ابتدا مشخص کنید که ظرفیت حرارتی تعیین شده توسط سازنده دیگ توان ورودی است یا توان خروجی مفید

a. به عنوان مثال توان اعلام شده در کاتالوگ های شوفازکار توان ورودی به دیگ می باشد

۲. در صورتیکه مسیر خروجی از کنتور گاز علاوه بر موتورخانه انشعاب دیگری برای مصارف اجاق گاز یا روشنایی دارد آن را قطع کنید یا از ساکنین بخواهید که در هنگام تنظیم مشعل از گاز استفاده نکنند

۳. پس از پرکردن سیستم از آب و روشن کردن پمپ، مشعل را روشن کنید و اجازه دهید تا دودکش داغ شود



۴. شمارنده کنتورهای گاز عموماً شکلی مشابه تصویر ذیل دارند که کادر قرمز رقم اعشاری و کادر مشکی ارقام صحیح را بر حسب مترمکعب مشخص می‌کنند. رقم کنتور را یادداشت نموده و

هم‌زمان کرنومتر را فعال نمایید و پس از سه دقیقه دوباره رقم کنتور را بخوانید. ۵. عددی که دفعه اول قرائت نموده‌اید از دفعه دوم کم کنید تا میزان مصرف گاز در ۳ دقیقه به دست آید.

۶. عدد به دست آمده را در ۲۰ ضرب کنید تا میزان مصرف گاز بر حسب مترمکعب بر ساعت به دست آید.

۷. عموماً ارزش حرارتی گاز طبیعی اکثر خطوط گاز در ایران در حدود ۸۱۰۰ کیلوکالری بر مترمکعب هستند پس با ضرب کردن میزان مصرف گاز در ۸۱۰۰ توان مصرفی مشعل که همان توان ورودی دیگ است برحسب کیلوکالری بر ساعت به دست می‌آید که بایستی مساوی توان اعلام شده از سوی سازنده دیگ باشد در غیر این صورت با کم و زیاد کردن شیر گاز مشعل بایستی این توان را به دقت تنظیم کرد. این عدد در شرایط استاندارد فشار هوای کنار دریا و دمای استاندارد ۱۵ درجه سانتیگراد گاز است و در شرایط دیگر بایستی برای محاسبه دقیق‌تر به شرایط استاندارد تبدیل گردد. برای این منظور بایستی ضریب f را طبق رابطه ذیل محاسبه و در عدد قرائت شده از کنتور ضرب نمود تا عدد واقعی به دست آید

$$f = \sqrt{\frac{1013.25 + p}{1011.25} \times \frac{p_a + p}{1013.25}} \times \frac{288.15}{273.15 + T} \quad V_{\text{Actual}} = V_{\text{measurement}} \times f$$

که در این رابطه P فشار گاز خروجی کنتور، P_at فشار اتمسفر در محل نصب هردو برحسب میلی بار، T دمای گاز برحسب سانتیگراد، V_Actual دبی گاز واقعی وارد شده به مشعل و V_measurment دبی گاز قرائت شده از کنتور می باشد

مثال: ظرفیت حرارتی خروجی اعلام شده توسط سازنده یک دیگ $110Q_0 = KW$ و راندمان دیگ $\eta = 90\%$ و فشار اتمسفر در منطقه نصب 800 میلی بار، فشار گاز در خروجی کنتور 35 میلی بار و دمای گاز 25 درجه سانتیگراد و ارزش حرارتی خالص گاز $H_{net} = 8100 \text{ kcal/m}^3$ است. میزان دبی گاز مشعل توسط همین کنتور چقدر بایستی تنظیم شود که دیگ در توان ماکزیمم خود کار کند

$$Q_0 = 110 \times 860 = 94600 \text{ kcal/h}$$

$$Q_i = \frac{Q_0}{\eta} = \frac{94600}{0.9} = 105111 \text{ kcal/h}$$

$$V_{Actual} = \frac{Q_i}{H_{net}} = \frac{105111}{8100} = 12.976 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$f = \sqrt{\frac{1013.35 + 35}{1013.25} \times \frac{800 + 35}{1013.25} \times \frac{288.15}{273.15 + 25}} = 0.908$$

$$V_{measurement} = \frac{V_{Actual}}{f} = \frac{12.976}{0.908} = 14.29 \text{ m}^3/\text{h}$$


ب- تنظیم راندمان احتراق

حال که ظرفیت مشعل (میزان سوخت) متناسب با دیگ تنظیم شده بایستی میزان هوای احتراق و نحوه اختلاط آن را برای قرار دادن مشعل در نقطه بهینه راندمان تنظیم کرد. انجام این فرآیند توسط تنظیم دریچه ورودی هوا به مشعل و نیز موقعیت شعله پخش کن در داخل لوله شعله پوش انجام شده و بصورت دقیق توسط دستگاه آنالیزور احتراق کنترل می گردد

مقادیر ایده آل برای گاز طبیعی در جدول صفحه هفده مشاهده میگردد.


100 PPM	حداکثر میزان تولید CO در شرایط تست و لوله آزمون آزمایشگاهی در ظرفیت حداکثر مشعل
0.1% یا 1000 PPM	حداکثر میزان تولید CO در داخل دیگ در ظرفیت حداکثر مشعل
10- 12%	میزان پیشنهادی برای تولید CO ₂
8-30%	میزان پیشنهادی برای میزان هوای اضافه

در صورتی که آنالیزور گاز در اختیار ندارید بایستی سعی کنید به شعله ای آبی و در جبهه شعله کمی متمایل به زردی برسید به نحوی که هیچ گونه بوی بد احتراق در موتورخانه به مشام نرسد و هنگامی که از دریچه بازدید دیگ به شعله نگاه می کنید گاز خارج شده موجب سوختن و آبریزش چشم نگردد.




تنظیم دریچه هوای ورودی به مشعل
بصورت اتوماتیک

دریچه هوا می تواند به دو صورت عمل کند بصورت اتوماتیک یا ثابت. در روش اتوماتیک دریچه هوا توسط فشار هوای ورودی تا جایی باز می شود که شما تنظیم کرده اید و پس از خاموش شدن مشعل، دریچه بطور اتوماتیک بسته می شود تا از خروج هوای گرم داخل دیگ و دودکش جلوگیری کند. در این نوع مشعل جهت تنظیم میزان هوای ورودی به داخل مشعل، ابتدا با شل کردن مهره M5 (واشر سرخود) و چرخاندن پولکی تنظیم



مهره کاسه نمودار برای تنظیم دریچه هوا
بصورت ثابت




پیچ تنظیم دریچه هوا بصورت اتوماتیک

هوا مطابق زاویه مدرج بر روی ورق زیر پولکی، موقعیت دریچه هوا تنظیم و با سفت کردن مجدد مهره M5 تثبیت می شود.

برای تنظیم دریچه هوا بصورت ثابت بایستی مهره کاسه نمودار را در موقعیت دلخواه به اندازه ای سفت کنید با فشار بوش دریچه هوا، دریچه ثابت بایستد. به یاد داشته باشید که طول شعله از $3/4$ طول محفظه احتراق دیگ بیشتر نشود و همچنین قطر شعله به گونه ای نباشد که به دیواره های محفظه احتراق برخورد کند.

ج- تنظیم سوئیچ های فشار گاز و هوا

- تنظیم کلید کنترل فشار هوا: پس از اینکه مشعل از نظر ظرفیت و کیفیت احتراق تنظیم شد در شرایطی که دودکش و دیگ به وضعیت پایدار عملکردی خود رسیده‌اند، و درحالی‌که مشعل در حال کار است درپوش کلید فشار هوا را بازنموده و کلید چرخان آن را به راست بچرخانید تا مشعل به حالت قفل پایدار برود (ریست کند) سپس در حدود 1 mbar آن را برگردانید و دوباره مشعل را روشن کنید و در صورت ریست دوباره 0.5mbar کم کنید تا مشعل بکار خود ادامه دهد.
- تنظیم کلید فشار گاز: فشار گاز عملکردی مشعل در حال کار را توسط گیج بخوانید و فشار عملکرد سوئیچ فشار گاز را نصف آن تنظیم نمایید.

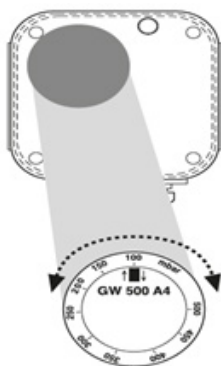

۱۱. عیب یابی



